


מ.ס.	הערות
01	כל עבודות החשמל יבוצעו עפ"י חוק החשמל התשי"ד על כל תקנותיו, סכנו הישראלי.
02	כל עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רשיון חשמל בעל תוקף ובעל נסיון מוכח.
03	כל האביזרים (מפסיקים, שקעים, וכו') להתקנה תה"ט מתוצרת VIMAR מסופק ע"י חברת כהנא בע"מ
04	האביזרים יותקנו בקופסאות מלבניות, כל אביזר יותקן בקופסא נפרדת!!!!
05	מתקן החשמל בכללותו יבוצע בהתקנה סמויה תה"ט, אלא אם צוין אחרת.
06	צנרת החשמל תבוצע ע"י צנור מריכף מסוג "פני", צנרת החשמל בצבע ירוק, צנרת תקשורת אחרת ע"י צבע המצוין במפרט הסכני.
07	מקרא ותשתיות ראשיות בין לוחות החשמל ראה תכנית חשמל וסכמות אנכיות.
08	מיקום נקודות לשקעי חשמל, תאורה ותקשורת עפ"י המידות המצוינות בתכנית, פרט אם יש דרישה אחרת ע"י המזמין ו/או האדריכל.
09	תכנית זו יש לראות יחד עם תכנית אדריכלות, מ.א., אינסטלציה וקונסטרוקציה, תשתיות החשמל ותקשורת בזק וטל"כ כפופים לאישור מוקדם הרשוי.

תאריך	הערות
03.07.24	00 תכנית לעיון
10.09.24	01 תכנית למכרז

חתימה	תאריך	סטטוס	נשלח אל:	קמות
	10.09.24	01	X1	X1
	03.07.24	00	X1	X1

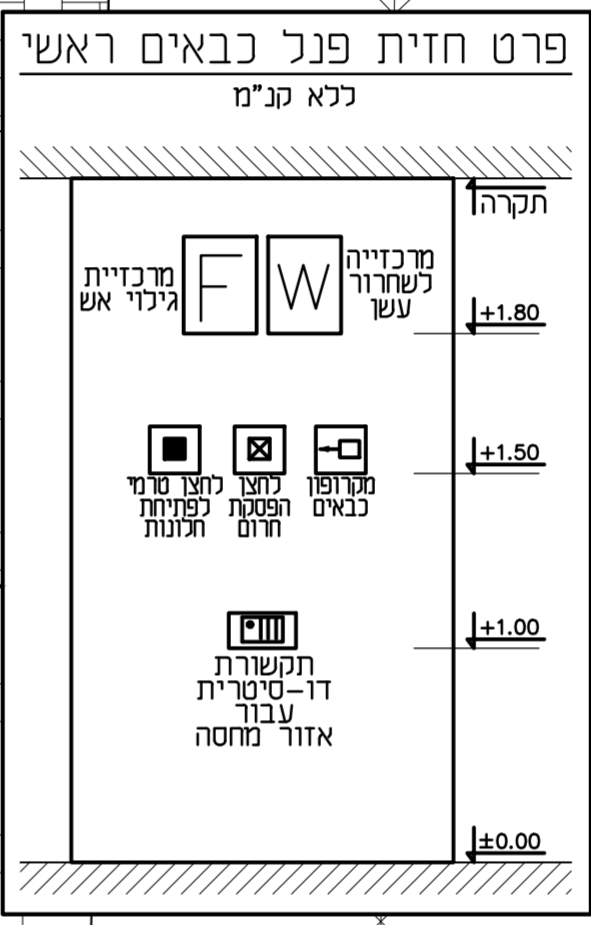

מס' הזמרה חח"י:	301112898
מס' תיק תצפית בזק:	2024-???

קוד	סטטוס	מחזור:
0	לעין	
1	לאשר	
2	למכרז	01
3	לביצוע	

**מופתי אבוטובול הנדסת חשמל בע"מ**  
**יעוץ ותכנון מתקי חשמל האזרח והקשורת**

רח' כנפי נשחרים 13 גבעת שאול ירושלים  
 בית ענבר קסם 3 Givat-shaul, Jerusalem Israel  
 טלפון: 02-6528383 ספקס: 02-6536161 פקס: 02-6536161  
 E-MAIL: motleng@netvision.net.il

הזים המועצה המקומית עמשאל

העבודה בית כנסת עמשאל רחוב ישראלי אבוטובול 13 עמשאל

התכנית תכנית החשמל קומת קרקע - מפלס ±0.00

עבודה מס' job no. 2476	גוש - חלקה -
קב"מ scale 1:50	2476-03
תאריך 03.07.24	מנהל פרויקט מוטי אבוטובול
היקף הפרט	מחצה קב"מ
מפלס ±0.00	2476-03
קוד זיהוי לתכנית: 01	מס' גליון 03
	מקצוע E
	מס' פרויקט 2476

**מקרא לחשמל**

☆	ח"ק לחשמל חד פאזי H=40 220V/16A
★	ח"ק כביל מוגן סים H=60 אלא אם צוין אחרת
⌘	נקודת לסלויזיה/ סל"כ H=40 אלא אם צוין אחרת
⊙	ח"ק נקודת תקשורת כללית הכולל צנור Ø20 +חוט משיכה H=40
⊗	נקודה לסלפון ע"י כבל 3 זוג קושתל בצנור Ø20 ס"מ גובה התקנה H=40 אלא אם צוין אחרת ליד המיטות H=85
⊠	ספקס כקט תלת פאזי 3x16A\400V עבור מיזוג אויר
⌚	תקשורת דו-סטירית עבור איזור מחסה
⌚	ח"ק לחשמל עבור מ.א. כחלל התקרה
☆	ח"ק למזגן חד פאזי H=220, 16A/220V.
⊙	מנוע נשחרור עשו
⊠	מגש רשת לחשמל 30x8.5 ס"מ.
⊠	2 מגשי רשת לתקשורת (10x8.5) 2 ס"מ.

**רשימת תוכניות**

מס' גליון	שם התוכנית	מחזור:	סטטוס	קב"מ
01	תכנית הארקה יסודות ופרטים קומת קרקע - מפלס ±0.00	00	לעין	1:50
02	תכנית תאורה, גילוי אש וכריזת חירום קומת קרקע - מפלס ±0.00	00	לעין	1:50
03	תכנית חשמל קומת קרקע - מפלס ±0.00	00	לעין	1:50
04	תכנית תאורה, גילוי אש וכריזת חירום קומה א' - מפלס +4.25	00	לעין	1:50
05	תכנית חשמל קומה א' - מפלס +4.25	00	לעין	1:50
06	תכנית תאורה, גילוי אש וכריזת חירום קומה ב' - מפלס +8.14	00	לעין	1:50
07	תכנית לוחות חשמל ופרטים סכמה אנכית ללוחות חשמל	00	לעין	-